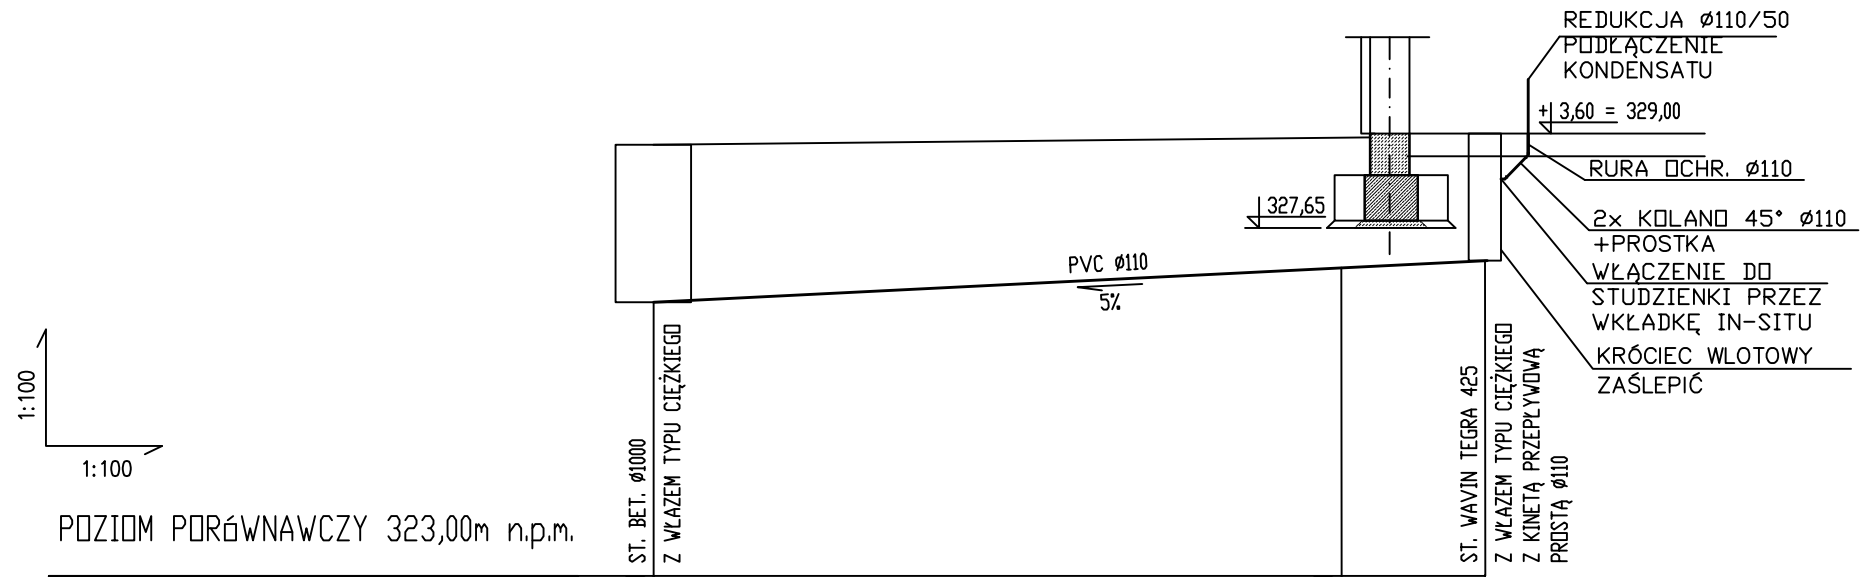

POZIOM PORÓWNAWCZY 323,00m n.p.m.

	ST. BET. Ø1000 Z WŁAZEM TYPU CIĘŻKIEGO		ST. WAVIN TEGRA 425 Z WŁAZEM TYPU CIĘŻKIEGO Z KINETĄ PRZEPŁYWOWĄ PROSTĄ Ø110
RZĘDNA TERENU PROJ.	328,70	328,80	329,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	326,61	327,07	327,17
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	2,09	1,73	1,83
ODLEGŁOŚĆ [m]		9,1	1,9
ŚREDNICA, MATERIAŁ / SPADEK		Ø110 PVC	5%
DŁUGOŚĆ TRASY [m]	0,0	9,1	11,0
	S1		S

P.U.H."BAR" 43-300 Bielsko-Biała ul.Szkolna 12, e-mail: bjbb@poczta.fm

Projektował upr.bud.nr	mgr inż. T. Baradziej MAP/0201/PWOS/09	17.01.2017		Skala: 1:100/100	Faza: PW
Opracował: upr.bud.nr	inż. J. Baradziej	17.01.2017		Temat: Przebudowa pomieszczenia magazynowego nr 32 w ob. nr 4C Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej na Sprężarkownię wraz z zainstalowaniem zbiorników sprężonego powietrza na zewnątrz obiektu	
Sprawdził upr.bud.nr				Lokalizacja: Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93, dz. nr 430/3	

Inwestor:
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
ul. Sarni Stok 93
43-300 Bielsko-Biała

Nazwa rysunku: PROFIL INSTALACJI KONDENSATU

Nr rysunku: BP-702.7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.