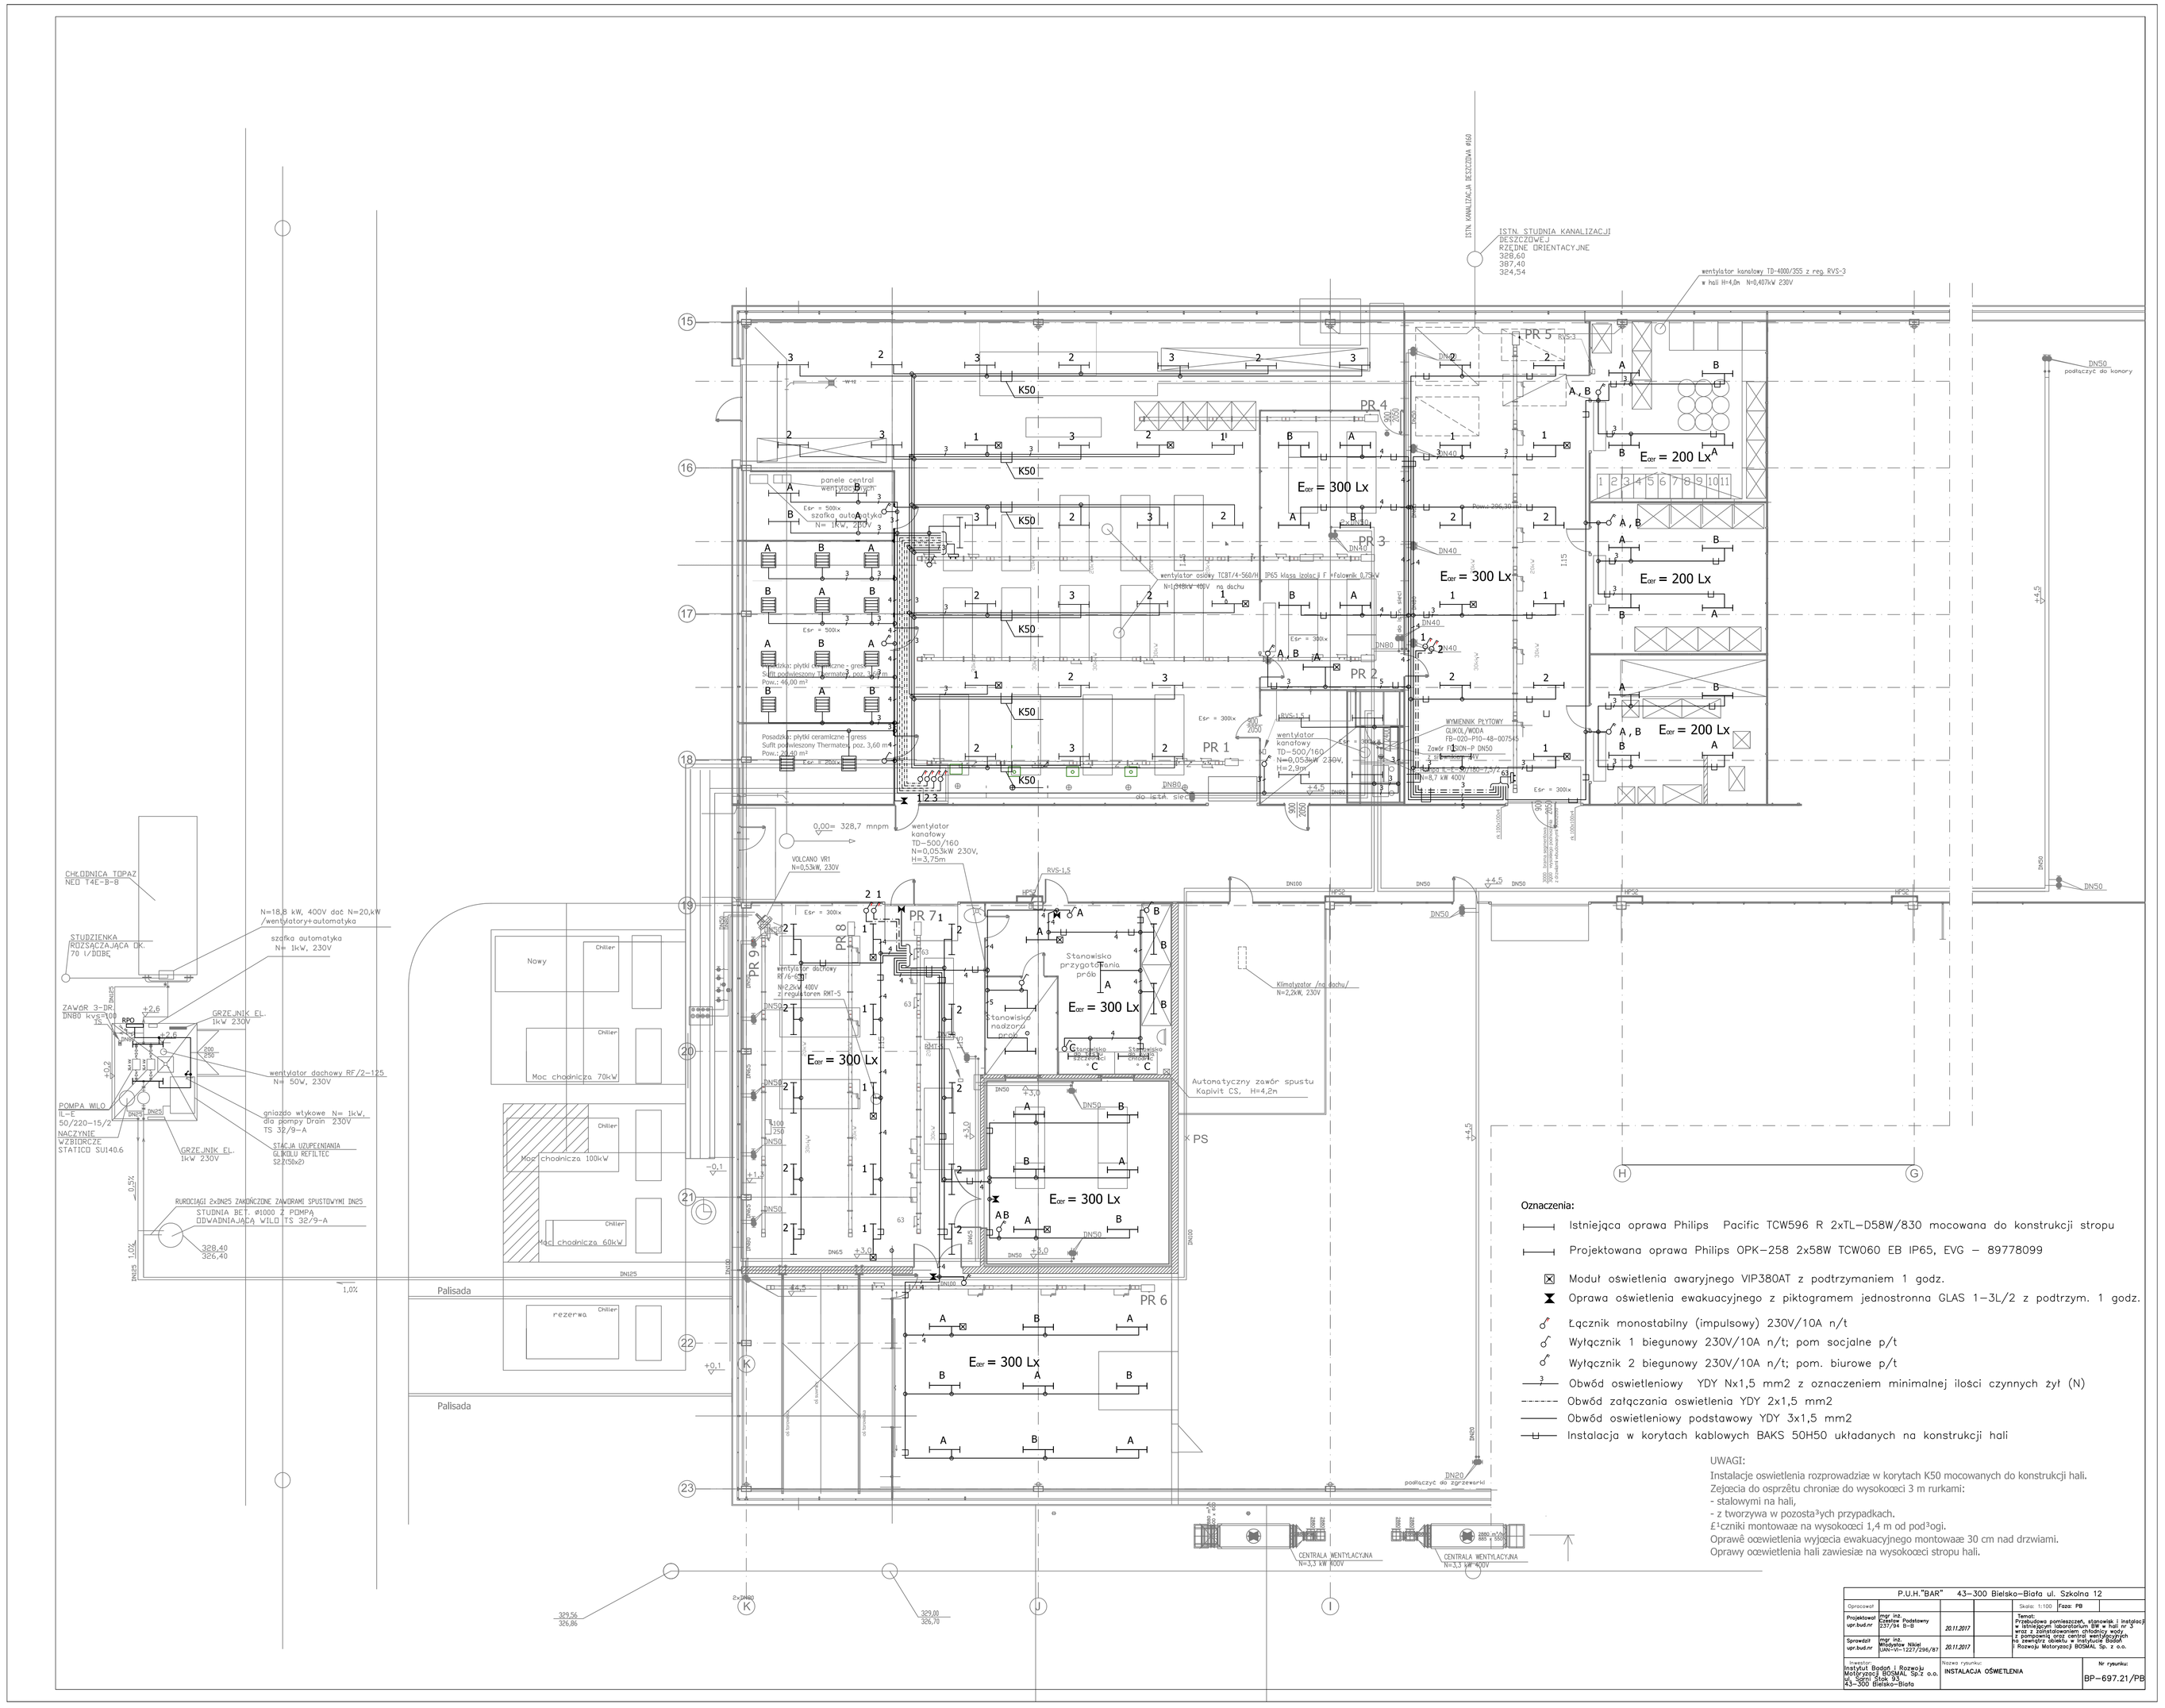

Oznaczenia:

- Istniejąca oprawa Philips Pacific TCW596 R 2xTL-D58W/830 mocowana do konstrukcji stropu
- Projektowana oprawa Philips OPK-258 2x58W TCW060 EB IP65, EVG – 89778099
- Moduł oświetlenia awaryjnego VIP380AT z podtrzymaniem 1 godz.
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem jednostronna GLAS 1-3L/2 z podtrzym. 1 godz.
- Łącznik monostabilny (impulsowy) 230V/10A n/t
- Wyłącznik 1 biegunowy 230V/10A n/t; pom socjalne p/t
- Wyłącznik 2 biegunowy 230V/10A n/t; pom. biurowe p/t
- Obwód oświetleniowy YDY Nx1,5 mm2 z oznaczeniem minimalnej ilości czynnych żył (N)
- Obwód załączania oświetlenia YDY 2x1,5 mm2
- Obwód oświetleniowy podstawowy YDY 3x1,5 mm2
- Instalacja w korytach kablowych BAKS 50H50 układanych na konstrukcji hali

UWAGI:

Instalację oświetlenia rozprowadzić w korytach K50 mocowanych do konstrukcji hali.
Zejścia do osprzętu chronić do wysokości 3 m rurkami:
- stalowymi na hali,
- z tworzywa w pozostałych przypadkach.
Łączniki montować na wysokości 1,4 m od podłogi.
Oprawę oświetlenia wyjścia ewakuacyjnego montować 30 cm nad drzwiami.
Oprawy oświetlenia hali zawiesić na wysokości stropu hali.

P.U.H."BAR" 43-300 Bielsko-Biała ul. Szkolna 12			
Opracował:			Skala: 1:100 Faza: PB
Projektował: mgr inż. Zdzisław Rudzkowy upr.budl.nr 337/54 BB	20.11.2017		Temat: Przebudowa pomieszczeń, klatek schodowych i holu wejściowego budynku nr 3 wraz z dostosowaniem chłodnicy wody z pompowni oraz central wentylacyjnych na potrzeby Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Sprawdził: upr.budl.nr	20.11.2017		
Inwestor: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp.z o.o. ul. Karbowa 2 43-300 Bielsko-Biała	Nazwa rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA		Nr rysunku: BP-697.21/PB