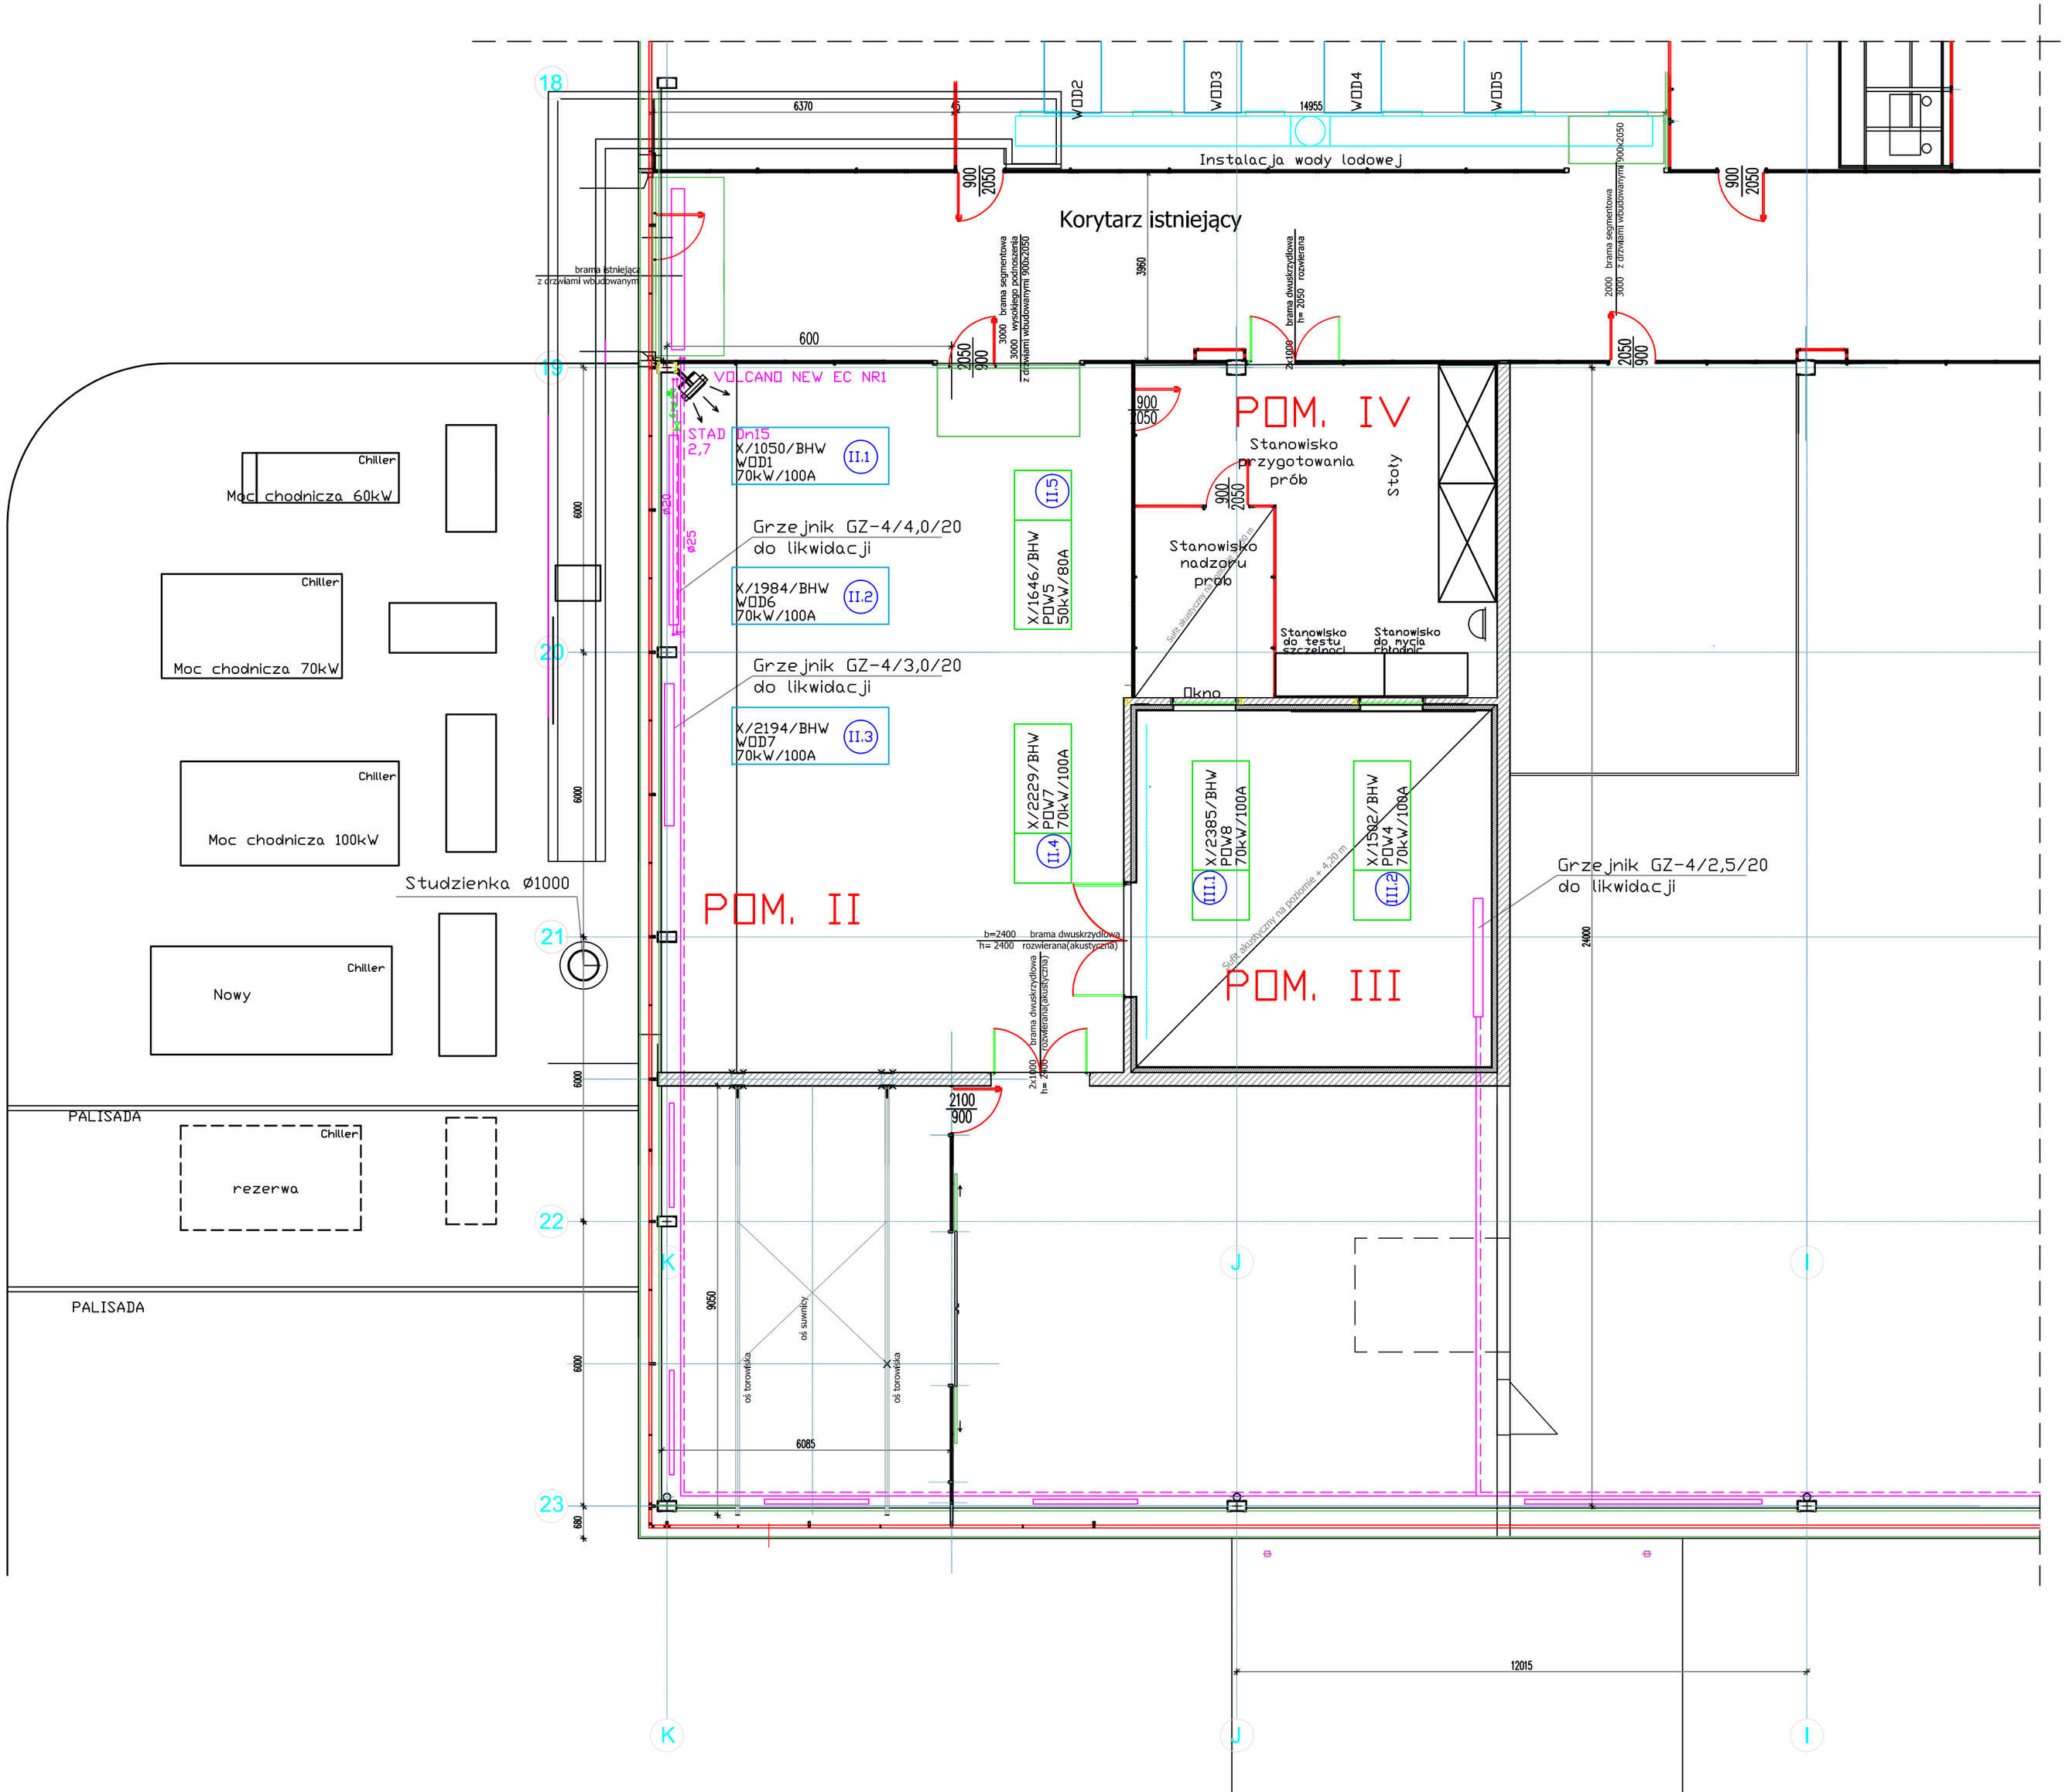

UWAGA

- PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ DO APARATU VOLCANO WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW STALOWYCH I PROWADZIĆ PONAD PASEM DOLNYM KONSTRUKCJI DACHU
- ISTNIEJĄCY POWRÓT PRZEŁOŻYĆ POD PAS DOLNY KONSTRUKCJI DACHU
- APARAT VOLCANO MOCOWAĆ DO SŁUPA HALI
- ZDEMONTOWAĆ GRZEJNIKI: GZ-4/4,0/20 , GZ4/3,0/15 i GZ4/2,5/15

P.U.H."BAR" 43-300 Bielsko-Biała ul. Szkolna 12

Opracował	inż.Janusz Baradziej	20.11.2017		Skala: 1:100	Faza: PB
Projektował upr.bud.nr	mgr inż. Tomasz Baradziej MAP/0201/PWOS/09	20.11.2017		Temat: Przebudowa pomieszczeń, stanowisk i instalacji w istniejącym laboratorium BW w hali nr 3 wraz z zainstalowaniem chłodnicy wody z pompownią oraz central wentylacyjnych na zewnątrz obiektu w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.	
Sprawdził upr.bud.nr	mgr inż. Maciej Papiurek MAP/0201/PWOS/09	20.11.2017			

Inwestor:
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.z o.o.
ul. Sarni Stok 93
43-300 Bielsko-Biała

Nazwa rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA

Nr rysunku: BP-697.17/PB